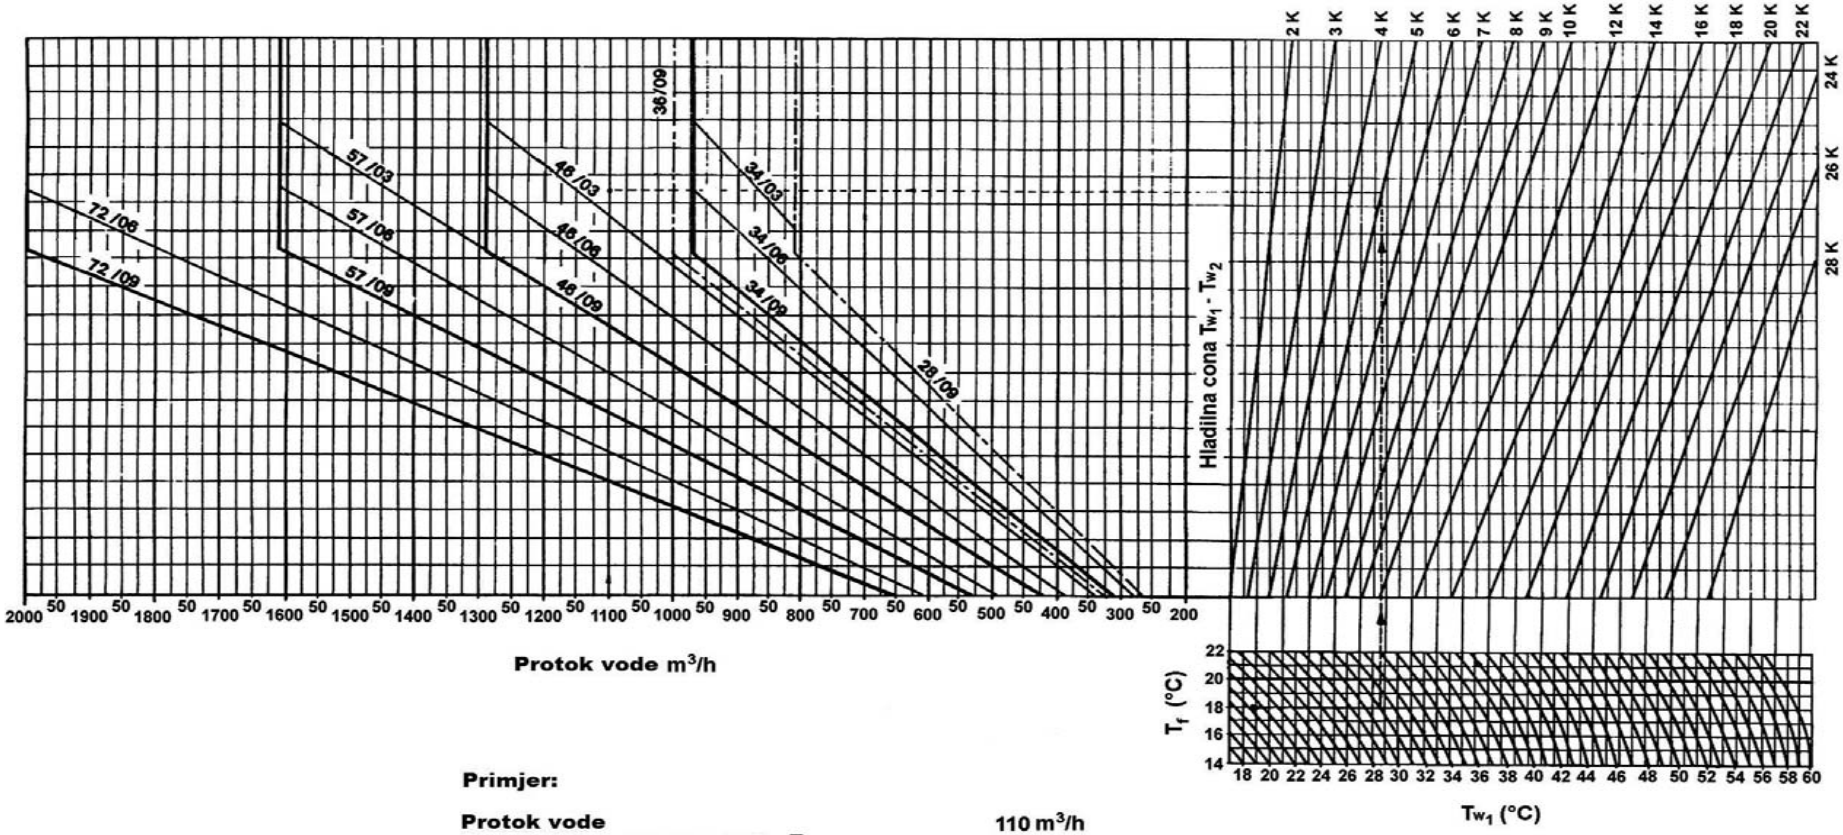

Primjer:

Protok vode	**110 m³/h**
Temperatura ulazne vode T_{w1}	**31°C**
Temperatura izlazne vode T_{w2}	**26°C**
Temperaturna razlika	**5 K**
Temperatura vlažnog termometra T_f	**18°C**

Izabrani rashladni toranj **46 /03**

ESOTEHNA d.o.o. **Bobovje 52 b** **49 000 Krapina**	**Dijagram za odabir tipa i velièine rashladnog tornja tipa HSB**	Rashladni toranj HSB 34 ÷ 72

ESOTEHNA d.o.o. Krapina
++385 (0)49 30 11 82
++385 (0) 49 37 34 60
esotehna@inet.hr